

ДВЕРИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАМЕР


По типу серии 5.904-4

Общие сведения:

Применяются для установки в вентиляционных камерах, центральных кондиционерах и каналах. Изготавливаются из оцинкованной стали, утепленными. Утепленные двери (ДУ) имеют теплоизоляцию из пенополиуритана толщиной 32 мм. Крепление дверей к стенам осуществляется механическим способом, по месту установки.

Условия эксплуатации:

Двери и люки изготавливаются в климатических исполнениях У и УХЛ категории размещения 3 и 4 для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом по ГОСТ 15150-69.

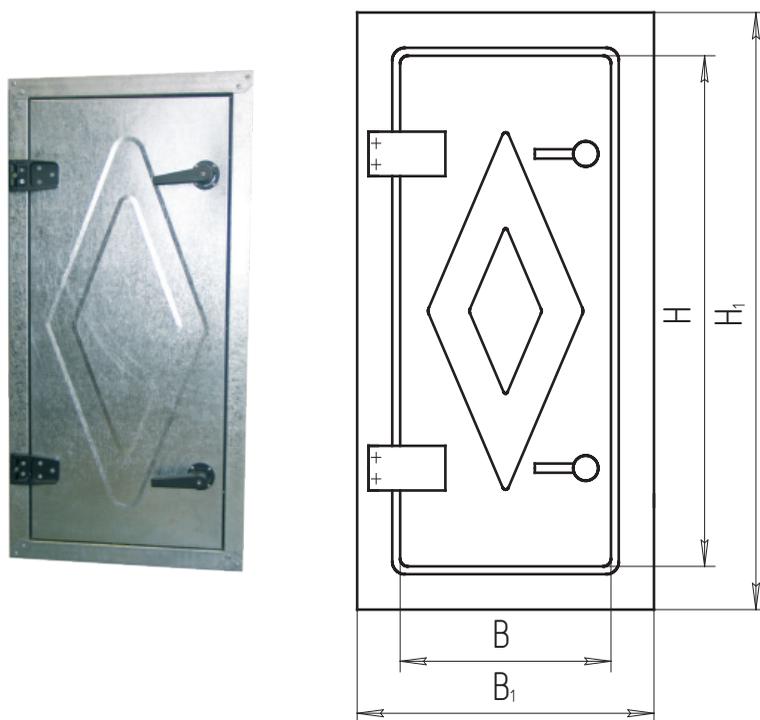

Габаритные размеры

Обозначение	H x B	H ₁ x B ₁	Размер проема в стене, мм	Масса, кг
ДУ 0,9 x 0,4	900 x 400	988 x 490	905 x 405	13,6
ДУ 1,25 x 0,5	1255 x 500	1338 x 590	1255 x 505	21,2